

Modificati e abbelliti, tornano i corrimano della discordia davanti alla Cattedrale di San Lorenzo

di **Redazione**


15 Febbraio 2018 - 9:39



Genova. Modificati e abbelliti, secondo le prime impressioni di fedeli e passanti, i corrimano di acciaio sistemati sulla scalinata della Cattedrale di San Lorenzo. La Consulta regionale per la tutela dei diritti della Persona Handicappata, quando erano stati tolti dopo le polemiche, aveva chiesto subito il ripristino di un passamano nella parte centrale della gradinata.

“Bisogna rimettere un passamano centrale, è urgente il ripristino, come prevede la legge, per agevolare disabili, persone con ridotta mobilità, anziani e donne in gravidanza, nel rispetto dell’estetica architettonica della Cattedrale”: la richiesta arrivata dalla Consulta regionale per la tutela dei diritti della Persona Handicappata adesso è stata accolta.

Nelle **foto**, le ringhiere attualmente e un confronto in un fotomontaggio tra prima (a destra) e adesso.

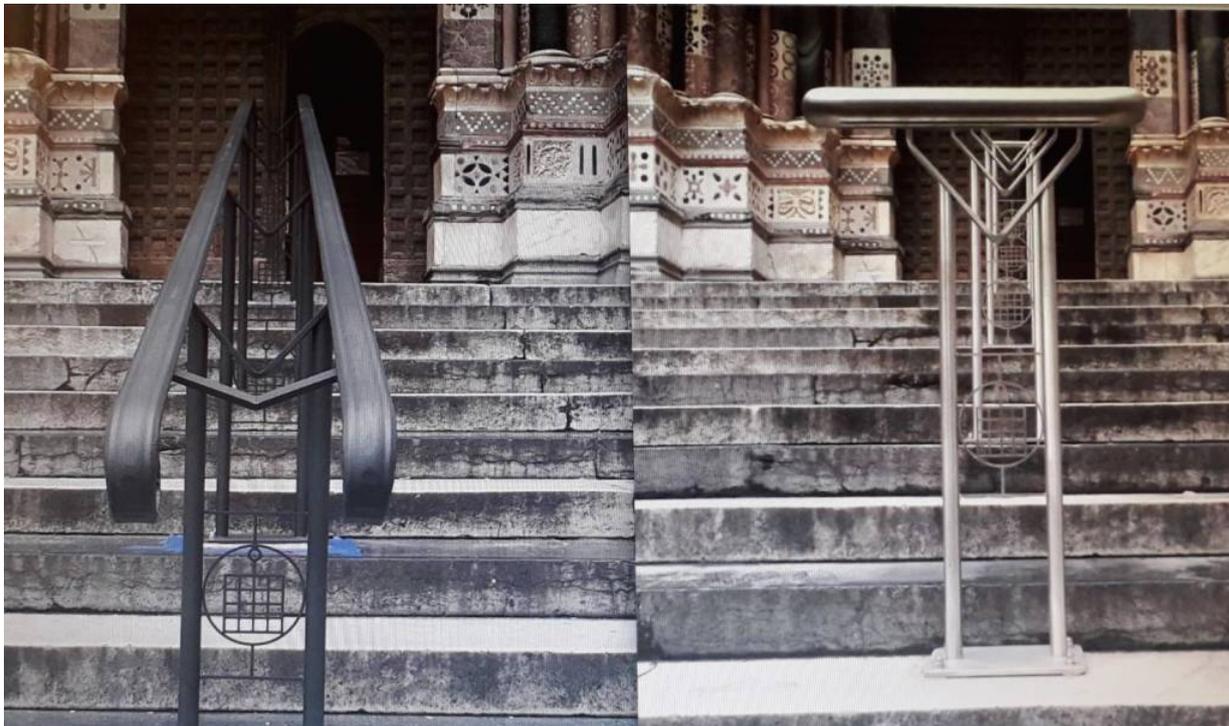

“Senza passamano, se le persone vogliono entrare nella parte centrale rischiano di cadere, specialmente quando piove, visti gli scalini di marmo - aveva spiegato la Consulta - In riferimento alla rimozione del tanto contestato passano sulla gradinata centrale della Cattedrale, ricordiamo che il Dpr 503 del 1996 prevede che una scala avente larghezza superiore ai sei metri debba essere fornita, oltre che dei due passamano laterali, anche di un passamano centrale. Noi non entriamo nel merito della questione estetica, diciamo solo che è necessario rispettare le norme e tutelare i diritti delle persone più fragili ”.

Dopo il mare di polemiche e la pioggia di critiche arrivate dal web ma non solo, Italia Nostra aveva puntato l'indice: “Non è frutto nemmeno di un gesto creativo, sia pur provocatorio, ma di mera pigrizia mentale, acquistato al più vicino negozio di ferramenta”.